

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 5B-EU-52/24-01

podle zákona č. 90/2016 Sb. v platném znění

My, **KOPOS KOLÍN a. s.**
Havlíčková 432
280 02 Kolín
Česká republika
IČ: 61672971
DIČ: CZ61672971

prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že

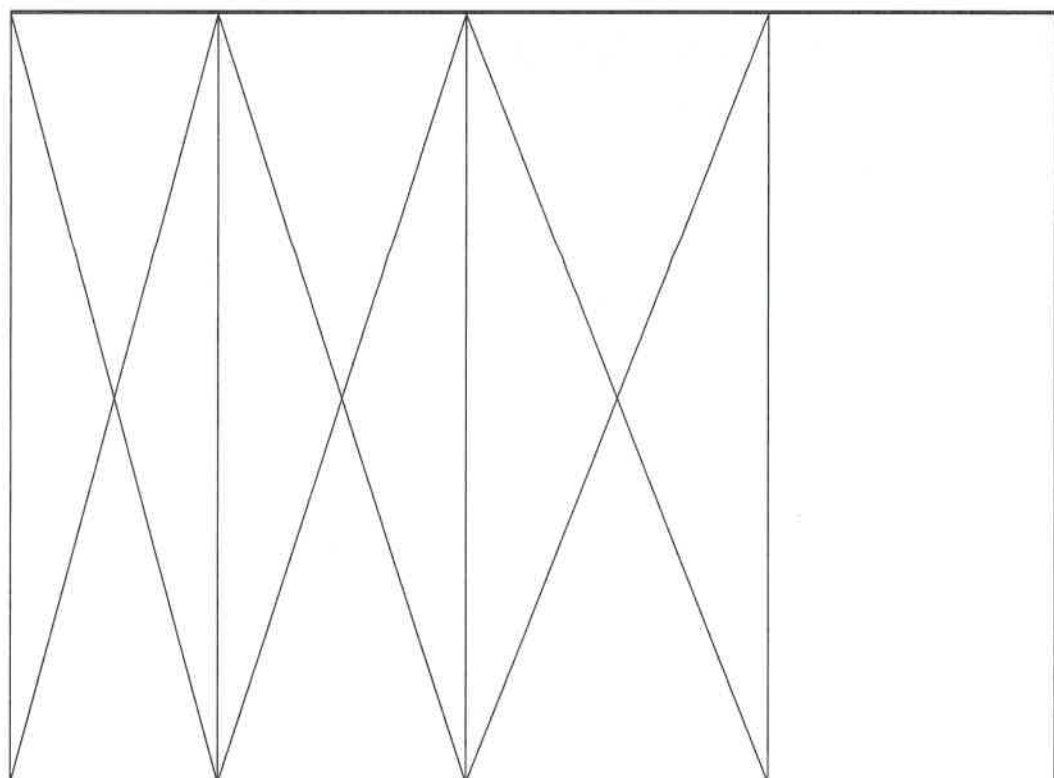
výrobek/typ: **Elektroinstalační zapěňovací krabice
KPZ – 1_PO**

výrobce: **KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, Kolín IV, 280 02 Kolín, Česká republika**

Předmět prohlášení: KPZ-1_PO jsou určeny k osazení do nenosné pórobetonové nebo sádkartonové stěny pro zamezení šíření požáru.
Minimální a maximální teploty během instalace je od -5°C až + 60°C.
Krabice jsou vyrobeny ze samozhášivého materiálu proti nadměrnému teplu a hoření, což je ověřeno pomocí zkoušky žhavou smyčkou 850°C dle platné normy ČSN EN 60 670-1.
Krytí IP 30 splňují krabice osazené příslušným víkem.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie a dalšími právními a jinými předpisy:

Předpisy Evropské Unie	Předpisy ČR	Harmonizované normy	Související certifikáty a zkušební protokoly	Jiné technické specifikace
2014/35/EU - LVD	Zákon č. 90/2016 Sb. v platném znění NV 118/2016 Sb. v platném znění	ČSN EN 60670-1:05 včetně změn (EN 60670-1:05 including amendments) ČSN EN 60670-22:07 včetně změn (EN 60670-22:06 including amendments)	zkušební protokol č. 911217-01/01 ze dne 29.10.2019 Vydal: Elektrotechnický zkušební ústav, Pod Lisem 129, 171 02 Praha 71, Česká republika	
			Na základě protokolů č. 040-073805 a 040-073804 vydán znalecký posudek č. 040-074030 ze dne 10.03.2023 Vydal: Technický a zkušební ústav stavební PRAHA, s.p, Tolského 447, 415 03 Teplice, Česká republika	Znalecké posouzení vlivu elektroinstalačních krabic na váženou laboratorní neprůzvučnost R_w u SDK stěn. 1. Ve všech laboratorně ověřených konfiguracích bylo zjištěno zlepšení/zhoršení vážené laboratorní neprůzvučnosti $\Delta R_w = 0$ dB. 2. a) Změřené výsledky platí i pro krabice s menší plochou.

	<p>b) Změřené výsledky platí i pro krabice s menší hloubkou.</p> <p>3. Výsledky uvedené v protokolu 040-073805 a 040-073804 platí pro všechny dvojitě opláštěné sádrokartonové příčky s dvojitou kovovou konstrukcí vyplněné minerální vlnou s váženou laboratorní neprůzvučností $R_w \leq 69$ dB</p>
<p>1907/2006 - REACH</p>	<p>Bezpečnostní listy použitých materiálů</p>

Na základě plnění podmínek dle těchto předpisů bylo na výrobek umístěno označení CE.

Modul posuzování shody: **MODUL A: Interní řízení výroby**

Technická dokumentace k výrobkům:


- Montážní návod
- Datový list
- Katalog k výrobkům volně k dispozici na <http://www.kopos.cz/cs/katalogy>
- Interní dokumenty

Společnost KOPOS KOLÍN a.s. je certifikována dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 50001:2018 a dle programu Bezpečný podnik.

Podepsáno za KOPOS KOLÍN a.s.

Místo vydání: Kolín
Datum vydání: 03.01.2024


Ing. Jana Dejmková
ředitelka úseku řízení jakosti a ekologie

KOPOS KOLÍN a.s. 
Havlíčkova 432, 280 02 Kolín
IČ: 616 72 971 DIČ: CZ61672971
tel: 321 730 111 www.kopos.cz